Frequenz: 139kHz
Benutzerkennung: B1B1
EFR-Adresse: E2xxxx

Einspeisemanagement Typ II

Neu erstellte Empfänger für das EISMAN
bisherige Benennung für den sog. "Blockbetrieb" zukünftig:
Biogas, PV>100kW, Wasser, KWK sowie Konventionelle

Funkrundsteuergeräte FRE

Montageplatz:
separates Normgehäuse,
nur optional:
unterer rechter Zählerplatz
auf Wechselplatte

Spannungsversorgung

9 - 35V über Steckernetzteil
für 230v / 50Hz:

durch Installateur
auf unterer Klemmleiste
bereit zu stellen

6A LS-Automat für
Absicherung der separaten
Steckdose

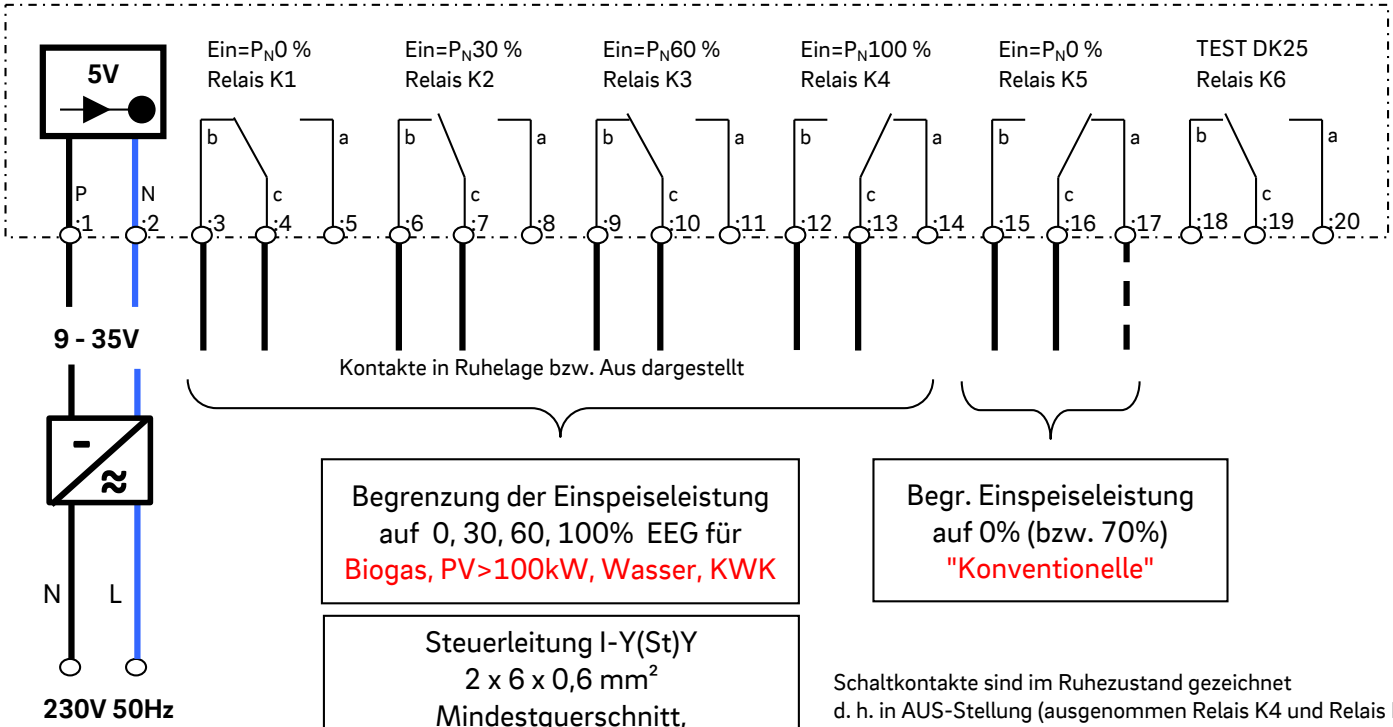

Begrenzung der Einspeiseleistung
auf 0, 30, 60, 100% EEG für
Biogas, PV>100kW, Wasser, KWK

Begr. Einspeiseleistung
auf 0% (bzw. 70%)
"Konventionelle"

Steuerleitung I-Y(St)Y
2 x 6 x 0,6 mm²
Mindestquerschnitt,
örtliche Verhältnisse beachten

Schaltkontakte sind im Ruhezustand gezeichnet
d. h. in AUS-Stellung (ausgenommen Relais K4 und Relais K5)

		Datum	14.01.2020	Funkrundsteuer-Empfänger FER1001	TRA	avacon	FER 1001	=
		Bearb.	Palm, NTAV	Biogas, PV>100kW, Wasser, KWK und				+
		Gepr.	Herzog	Relaisbelegung			-TPM-	EISMAN Typ II
Änderung	Datum	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.				